


КОГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАР



Когенерационные модули 4 x JMS 620 GS-N.LC

Электрическая мощность – 4 x 3 041 кВт
Тепловая мощность – 4 x 3 296 кВт
Электрический КПД – 42,3%

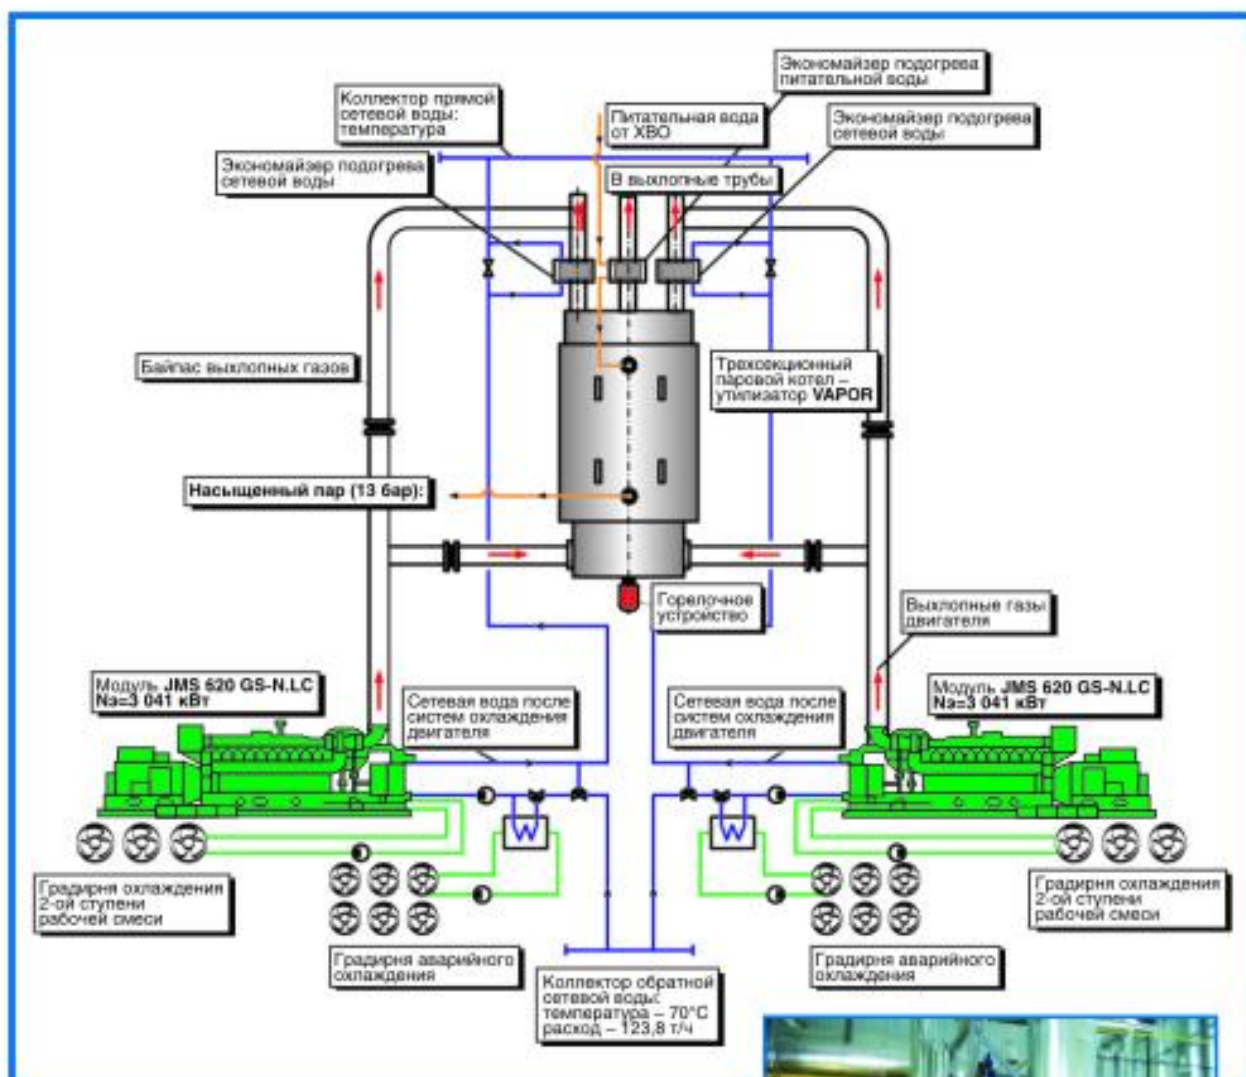

ОАО «Гродно Химволокно»,
Республика Беларусь

Паровые котлы-утилизаторы с горелочным устройством 2 x VAPOR TTK

давление пара – 13 бар
паропроизводительность – 12,5 т/ч